



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 10-3/004425 от 10.11.2020

1. Наименование образца(ов) (пробы): Питьевая вода
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: по заявке
6. Наименование объекта: "Водозаборная скважина с установкой водоподготовки в с. Локтенки Колыбельского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области". (Скважина № Б-471).
7. Адрес объекта: 632911, Новосибирская область, Краснозерский р-н, Локтенки с
8. Место (адрес) отбора: установка водоподготовки; 632911, Новосибирская область, Краснозерский р-н, Локтенки с.
9. Для экспертизы представлены документы:
- протокол лабораторных исследований № 22456 от 10.11.2020г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. При экспертизе использованы нормативные документы: Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.
11. Заключение: Проба питьевой воды по исследованным микробиологическим показателям, обобщенным показателям, содержанию вредных химических веществ и органолептическим свойствам соответствует п. 3.3, п.3.4.1, п.3.4.3, п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

Г. Г. Фролова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Адрес места нахождения (юр. адрес):
630099, Россия, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
Тел/факс: 8(383) 224-58-38;
Тел.: 8(383) 224-00-10
E-mail: cgnsso@cn.ru



RA.RU.510117



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 22456 от 10 ноября 2020 г.

1	Сведения о Заказчике								
1.1	Наименование	Общество с ограниченной ответственностью "БурСиб-Н"							
1.2	Адрес	630015, Новосибирская область, Новосибирск г, Комбинатский переулок, 3, а/я 174							
1.3	Цель исследований	по заявке							
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №91/23 от 16.01.2020 г.							
2	Сведения об объекте								
2.1	Наименование объекта	"Водозаборная скважина с установкой водоподготовки в с. Локтенок Колыбельского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области". (Скважина № Б-471)							
2.2	Адрес объекта	632911, Новосибирская область, Краснозерский р-н, Локтенок с (р-он местонахождения: Краснозерский р-н)							
3	Сведения об образце								
3.1	Место (адрес) отбора	632911, Новосибирская область, Краснозерский р-н, Локтенок с, установка водоподготовки							
3.2	Наименование	Питьевая вода							
3.3	Код	022393.БС.02.11.2020							
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)								
3.5	Дата изготовления (розлива):								
3.6	Тара, упаковка	Стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ-бутылка							
3.7	Объем партии (при необходим)	Спецмарка							
3.8	Объем (количество)	2,0	Ед. изм.	л					
3.9	Дата и время отбора	2 ноября 2020 г.	07	Час	00	Мин			
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего; наименование организации	зам. директора Гордеев И.С.							
3.11	Условия доставки	Автотранспортом	Наличие консервантов:		Температура: °C				
3.12	Условия отбора	Темпе-ра окружающей среды: °C	Темпе-ра воды: °C		pH воды:				
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X	ГГ:	ММ:	СС:	У	ГГ:	ММ:	СС:
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	с. ш.	2 ноября 2020 г.		12	Час	30	Мин	
3.15	НД на метод отбора								
4	Дополнительные сведения								

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.


Лицо, утвердившее
протокол

И.О. Крыласова

(ФИО)

(подпись)

Заведующая отделением приема проб
(должность)

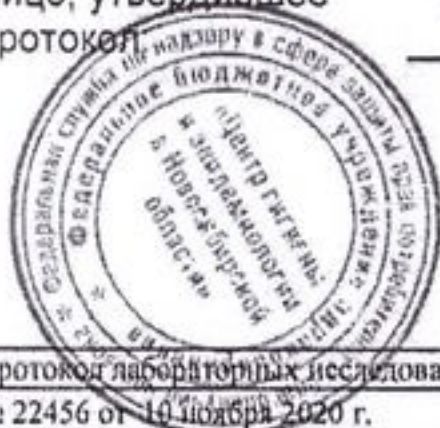

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПЗ 267233				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 ноября 2020 г.	12	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 ноября 2020 г.	Окончание:	5 ноября 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
022393.БС.02.11.2020	Питьевая вода				
	ОМЧ	25	не более 50	КОЕ/1 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПЗ 267234				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию			час		мин
Даты проведения исследований	Начало:	2 ноября 2020 г.	Окончание:	9 ноября 2020 г.	

Средства измерений: Весы лабораторные равноплечие ВЛР-200г Св. № 587518 от 12.03.2020 до 12.03.2021; Анализатор жидкости "Анион-4101" Св. № 556451 от 26.03.2020 до 26.03.2021; Спектрофотометр атомно-абсорбционный модели Квант- 2мт Св. № 2041/20-Ф от 22.04.2020 до 22.04.2021; Спектрофотометр ПроиЭкоЛаб/ПЗ-5400В Св. № 573770 от 16.06.2020 до 16.06.2021; Дозатор автоматический одноканальный BIONIT 30 мл Св. № 579661 от 07.07.2020 до 07.07.2021

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
022393.БС.02.11.2020	Питьевая вода				
	Запах 20 С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Запах 60 С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Привкус	0	не более 2,0	баллы	ГОСТ 57164-2016
	Цветность	<1,0	не более 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	<0,58	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (в пересчете на аммонийный азот)	<0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Массовая концентрация марганца	<0,01	не более 0,1	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014
	Массовая концентрация нитратов	0,45±0,09	не более 45,0	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Массовая концентрация нитритов	<0,003	не более 3,3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Массовая концентрация общего железа	<0,1	не более 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
	Общая жесткость	более 0,4 (2,69±0,40)	не более 7,0	град. Ж (мг-экв./дм3)	ГОСТ 31954-2012
	Перманганатная окисляемость	1,3±0,3	не более 5,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Массовая концентрация сухого остатка	336±30	не более 1000,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.114-97
	Массовая концентрация фторидов	0,59±0,02	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ 4386-89
	Хлорид-ион	51,8±1,4	не более 350,0	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
	Массовая концентрация сульфат-ионов	6,31±1,26	не более 500,0	мг/дм3	ГОСТ 4389-72
	Массовая концентрация свинца	<0,005	не более 0,01	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
	рН	6,9±0,2	6,0-8,5	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Протокол лабораторных исследований № 22456 от 10 ноября 2020 г.	Код формы: Ц.7.02, издание 5 Лист 2 из 2
--	---